

KLARGØRINGSGUIDE TIL JUSTERBAR OG STYRBAR VANDBREMSE I UDLØBSBRØND


TIL ENTREPRENØRER, PLANLÆGGERE OG RÅDGIVERE

FIGUR 1: UDLØBSBRØND OVER Ø1000

Spidsenden af udløbsledningen skal 5-7cm ind i udløbsbrønden.
Indløbsrøret fra volumen kan påbores hvor som helst i brøndvæggen.



Brønden set oppefra

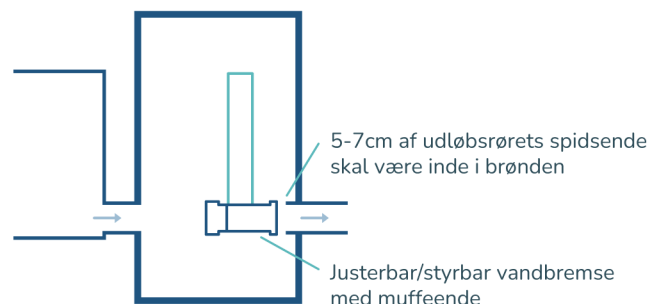

Brønden set fra siden


FIGUR 2: UDLØBSBRØND Ø1000 - Ø425

Spidsenden af udløbsledningen skal 5-7cm ind i udløbsbrønden.
Indløbsrøret fra volumen skal placeres forskudt af udløbsledningen, da den justerbare/styrbare vandbremse monteres med et vingebeslag, som spændes fast i forlængelse af udløbsrøret.

NB: I Ø425-brønde kan vandbremse/styret spjæld kun monteres på Ø110-udløbsrør.



Brønden set oppefra

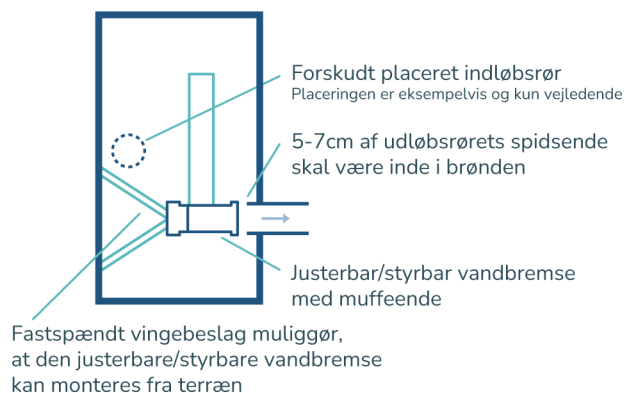


Brønden set fra siden

FIGUR 3: JUSTERBAR/STYRBAR VANDBREMSE I ANLÆGSFASEN

Montering af en justerbar/styrbar vandbremse tidligt i anlægsfasen giver følgende fordele:

- Volumen kan holdes drænet under etablering af anlægget.
- Den justerbare/styrbare vandbremse har en rottebegrænser samt kontraklap, som forhindrer tilbageløb fra kloakledning.
- Under anlægsfasen kan en justerbar/styrbar vandbremse tillade fuld gennemløb i udløbsrøret. Selve vandbremsen kan nemt monteres efter afsluttet anlægsfase, så forsinkelse af vandudløb bliver muligt efter afsluttet projekt.

SmartBrønds justerbare/styrbare vandbremse er en bygherre-leverance. SmartBrønd skal have besked 4 uger før installering.

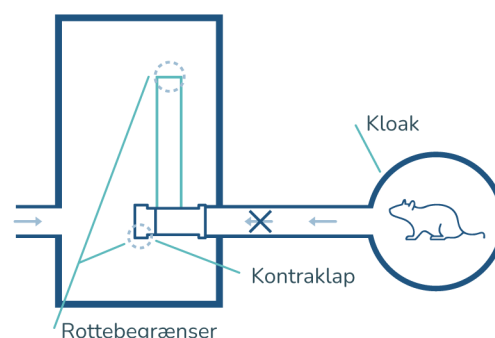

Brønden set fra siden